



Applikationstypen

SE601 I OGZ LWS

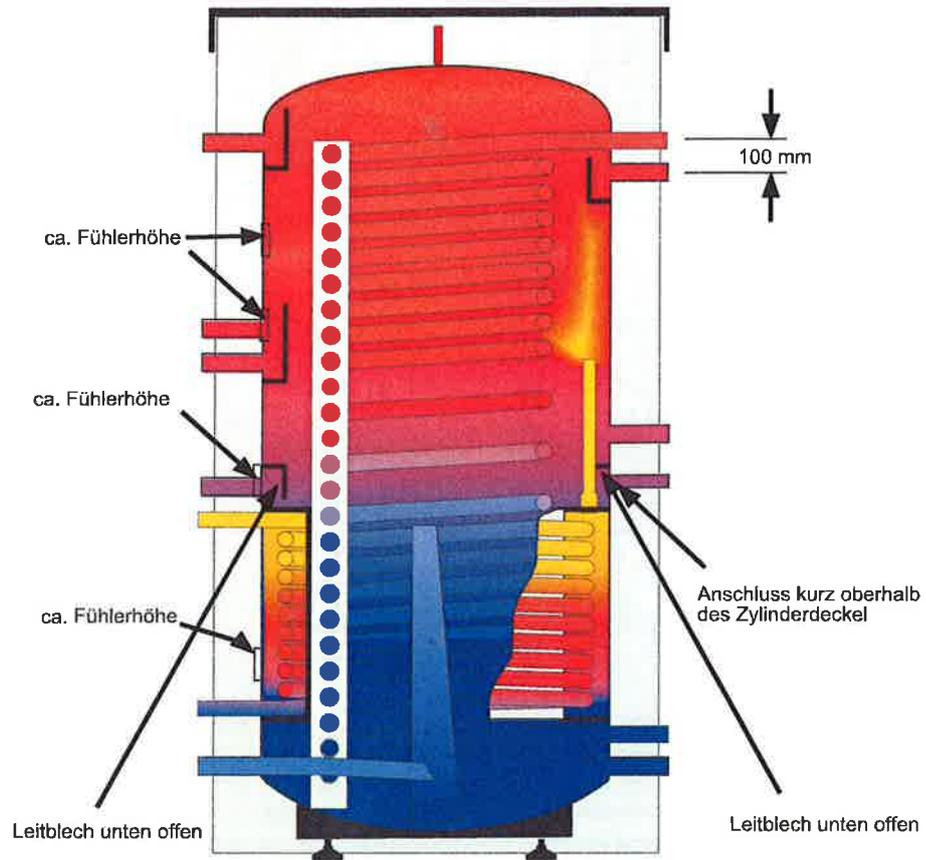


0

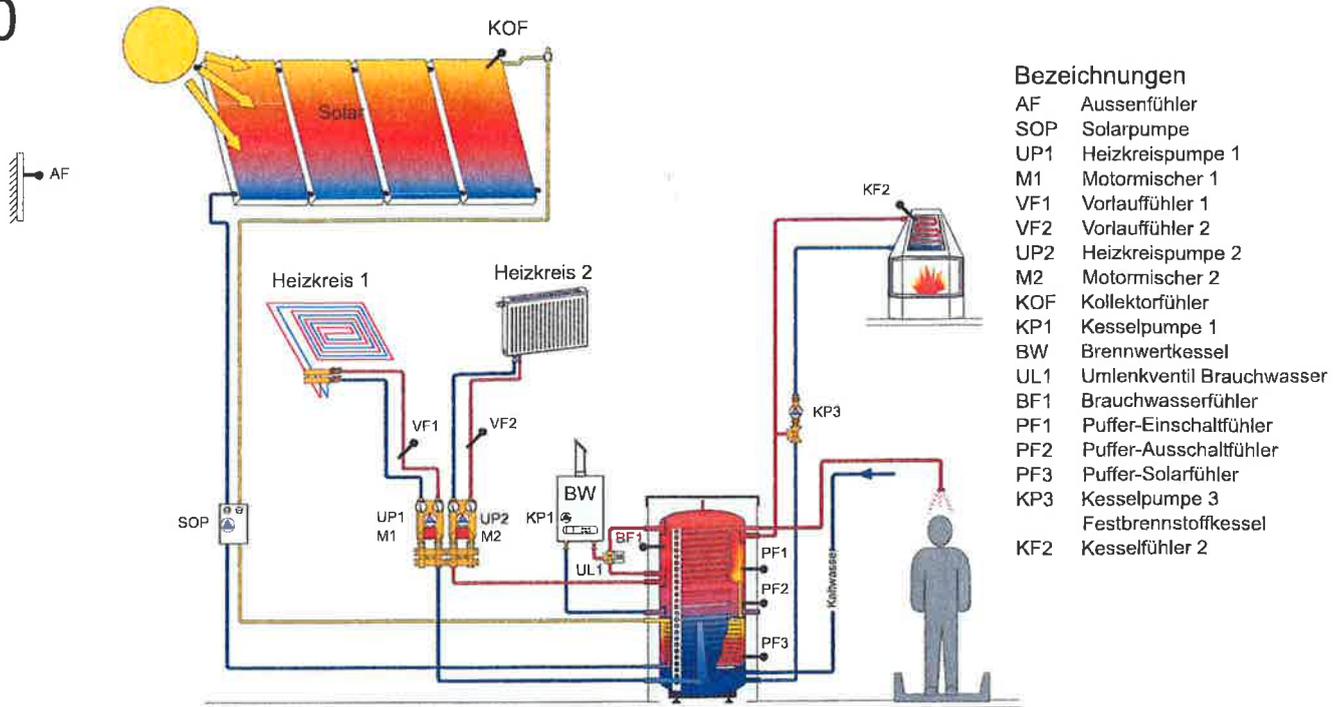


Die zur Zeit Maximalversion vom "SANUSOL". Anlage mit Bruns-Gasbrennwertkessel und Opentherm Interface ZIF 250. Die Anlage besteht aus einem SE6011 OGZ und einer Masterbedienung. **Das Brauchwasser-Umlenventil (UL1) sowie der Brauchwasserfühler (BF1) wird am Regler angeschlossen.** Die Kesselkreispumpe (KP1) sitzt im Brennwertkessel und ist am Feuerungsautomat angeschlossen.

1

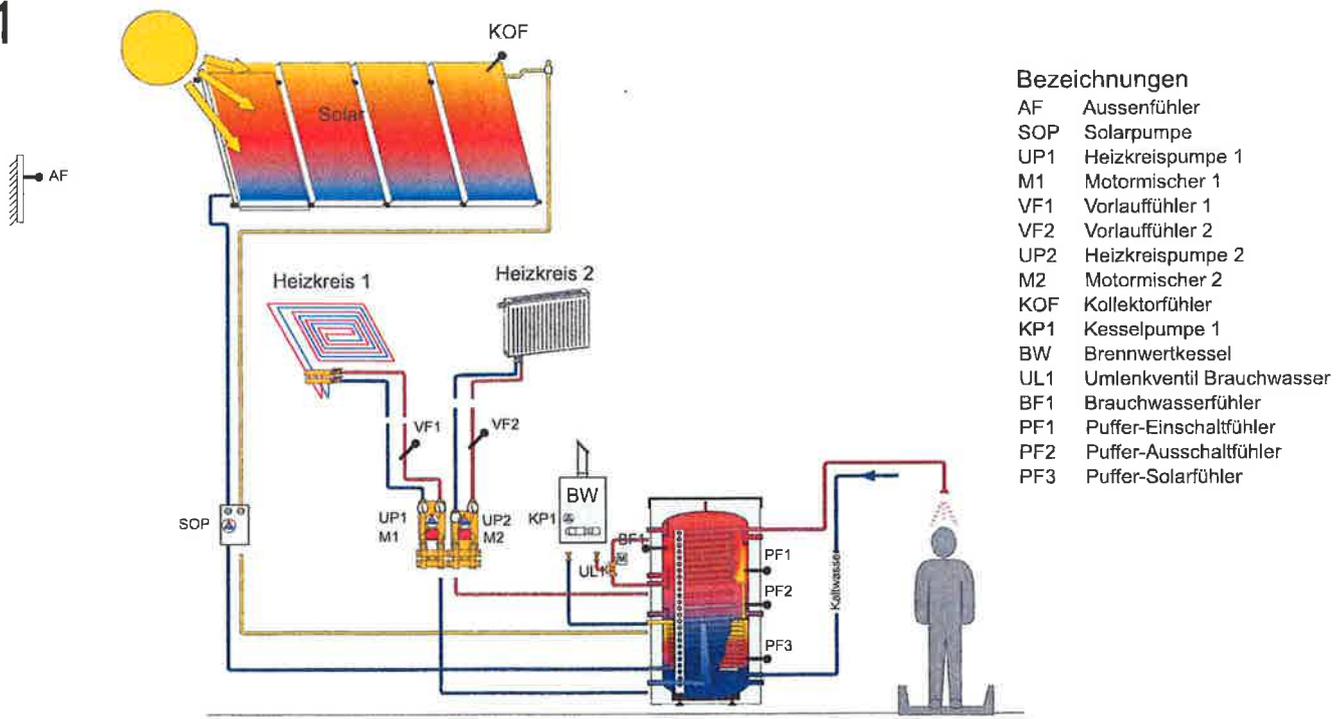

SANUSOL- Anlage mit Bruns-Gasbrennwertkessel und Opentherm Interface ZIF 250. Die Anlage besteht aus einem SE6011 OGZ und einer Masterbedienung. **Das Brauchwasser-Umlenventil (UL1) sowie der Brauchwasserfühler (BF1) wird am Regler angeschlossen.** Die Kesselkreispumpe (KP1) sitzt im Brennwertkessel und ist am Feuerungsautomat angeschlossen.

2

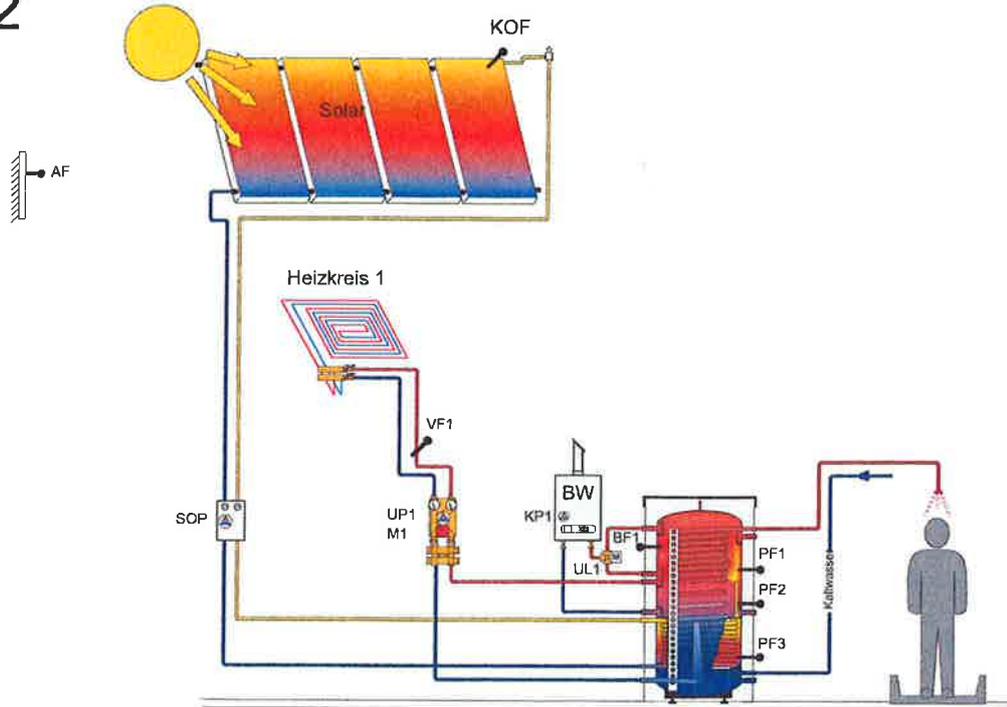


Bezeichnungen

AF	Aussenfühler
SOP	Solarpumpe
UP1	Heizkreispumpe 1
M1	Motormischer 1
VF1	Vorlauffühler 1
KOF	Kollektorfühler
KP1	Kesselpumpe 1
BW	Brennwertkessel
UL1	Umlenksventil Brauchwasser
BF1	Brauchwasserfühler
PF1	Puffer-Einschaltfühler
PF2	Puffer-Ausschaltfühler
PF3	Puffer-Solarfühler

SANUSOL-Anlage mit Bruns-Gasbrennwertkessel und Opentherm Interface ZIF 250. Die Anlage besteht aus einem Se6011 OGZ und einer Masterbedienung. Das Brauchwasser-Umlenksventil (UL1) sowie der Brauchwasserfühler (BF1) wird am Feuerungsautomat des Brennwertkessel angeschlossen. Die Kesselkreispumpe (KP1) sitzt im Brennwertkessel und ist auch am Feuerungsautomat angeschlossen.

3

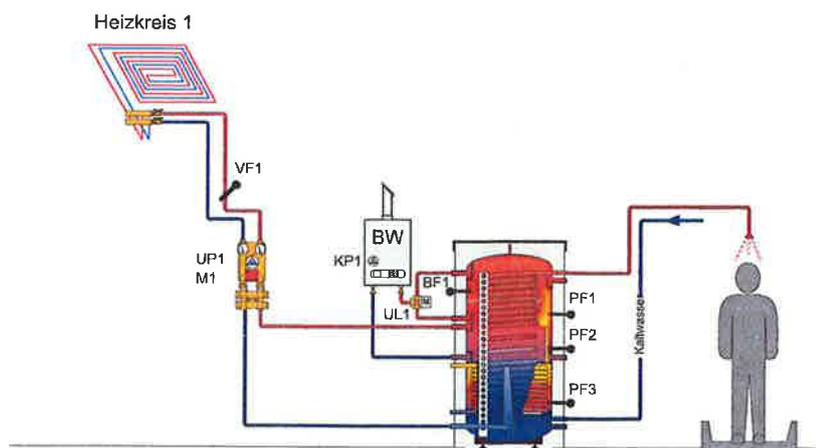


Bezeichnungen

AF	Aussenfühler
UP1	Heizkreispumpe 1
M1	Motormischer 1
VF1	Vorlauffühler 1
KP1	Kesselpumpe 1
BW	Brennwertkessel
UL1	Umlenksventil Brauchwasser
BF1	Brauchwasserfühler
PF1	Puffer-Einschaltfühler
PF2	Puffer-Ausschaltfühler

SANUSOL-Anlage mit Bruns-Gasbrennwertkessel und Opentherm Interface ZIF 250. Die Anlage besteht aus einem SE6011 OGZ und einer Masterbedienung. **Das Brauchwasser-Umlenksventil (UL1) sowie der Brauchwasserfühler (BF1) wird am Regler angeschlossen.** Die Kesselkreispumpe (KP1) sitzt im Brennwertkessel und ist am Feuerungsautomat angeschlossen.

4

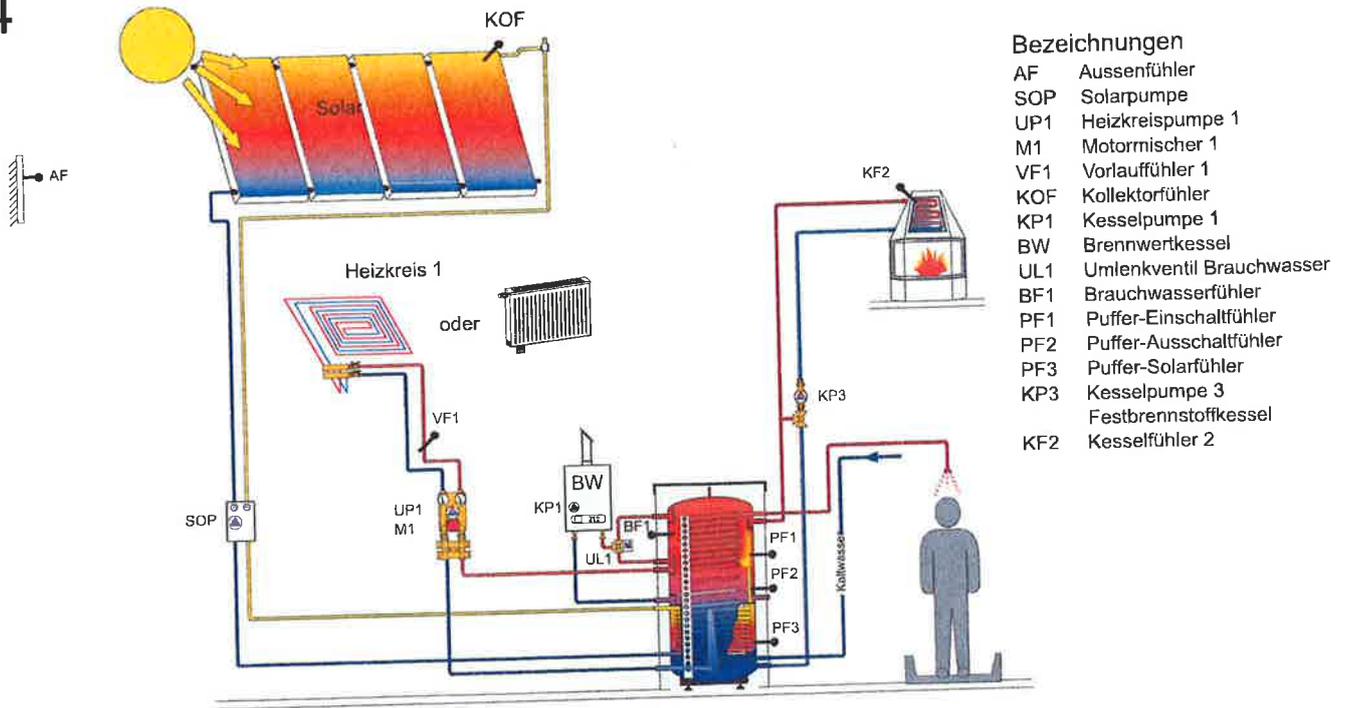


Bezeichnungen

AF	Aussenfühler
SOP	Solarpumpe
UP1	Heizkreispumpe 1
M1	Motormischer 1
VF1	Vorlauffühler 1
KOF	Kollektorfühler
KP1	Kesselpumpe 1
BW	Brennwertkessel
UL1	Umlenventil Brauchwasser
BF1	Brauchwasserfühler
PF1	Puffer-Einschaltfühler
PF2	Puffer-Ausschaltfühler
PF3	Puffer-Solarfühler
KP3	Kesselpumpe 3
	Festbrennstoffkessel
KF2	Kesselfühler 2

SANUSOL-Anlage mit Bruns-Gasbrennwertkessel und Opentherm Interface ZIF 250. Die Anlage besteht aus einem SE6011 OGZ Masterbedienung. Das Brauchwasser-Umlenventil (UL1) sowie der Brauchwasserfühler (BF1) wird am Feuerungsautomat des Brennwertkessel angeschlossen. Die Kesselkreispumpe (KP1) sitzt im Brennwertkessel und ist auch am Feuerungsautomat angeschlossen.

5

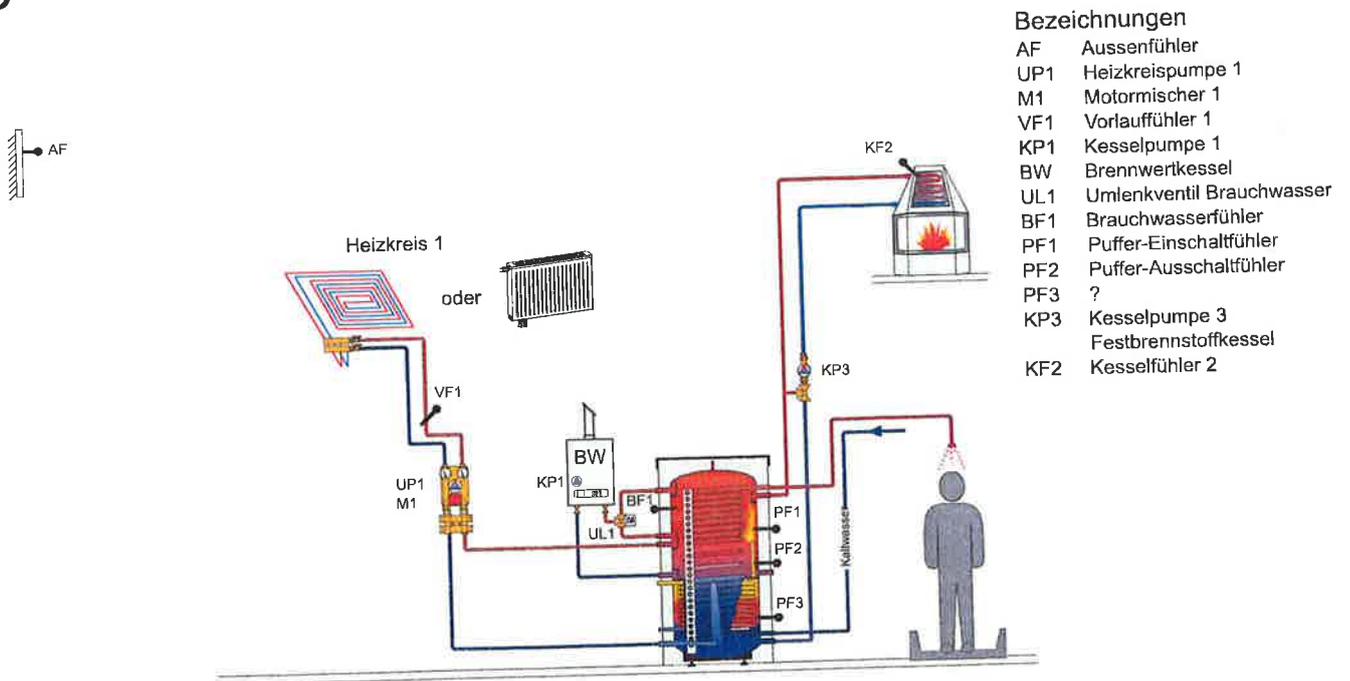


Bezeichnungen

AF	Aussenfühler
UP1	Heizkreispumpe 1
M1	Motormischer 1
VF1	Vorlauffühler 1
KP1	Kesselpumpe 1
BW	Brennwertkessel
UL1	Umlenventil Brauchwasser
BF1	Brauchwasserfühler
PF1	Puffer-Einschaltfühler
PF2	Puffer-Ausschaltfühler
PF3	?
KP3	Kesselpumpe 3
	Festbrennstoffkessel
KF2	Kesselfühler 2

SANUSOL-Anlage mit Bruns-Gasbrennwertkessel und Opentherm Interface ZIF 250. Die Anlage besteht aus einem SE6011 OGZ und einer Masterbedienung. Das Brauchwasser-Umlenventil (UL1) sowie der Brauchwasserfühler (BF1) wird am Regler angeschlossen. Die Kesselkreispumpe (KP1) sitzt im Brennwertkessel und ist am Feuerungsautomat angeschlossen.

6

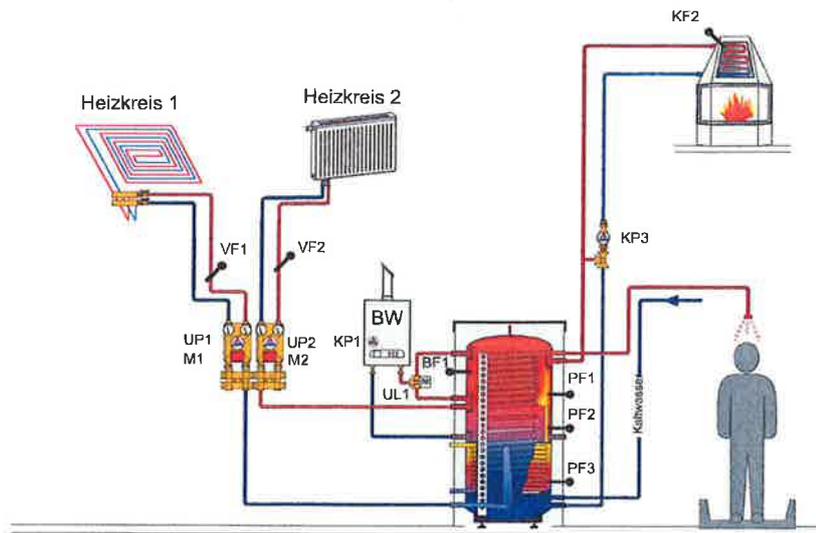


Bezeichnungen

AF	Aussenfühler
UP1	Heizkreispumpe 1
M1	Motormischer 1
VF1	Vorlauffühler 1
VF2	Vorlauffühler 2
UP2	Heizkreispumpe 2
M2	Motormischer 2
KP1	Kesselpumpe 1
BW	Brennwertkessel
UL1	Umlenventil Brauchwasser
BF1	Brauchwasserfühler
PF1	Puffer-Einschaltfühler
PF2	Puffer-Ausschaltfühler
PF3	??
KP3	Kesselpumpe 3
	Festbrennstoffkessel
KF2	Kesselfühler 2

SANUSOL-Anlage mit Bruns-Gasbrennwertkessel und Opentherm Interface ZIF 250. Die Anlage besteht aus einem SE 6011 OGZ und einer Masterbedienung. Das Brauchwasser-Umlenventil (UL1) sowie der Brauchwasserfühler (BF1) wird am Feuerungsautomat des Brennwertkessel angeschlossen. Die Kesselkreispumpe (KP1) sitzt im Brennwertkessel und ist auch am Feuerungsautomat angeschlossen.

7

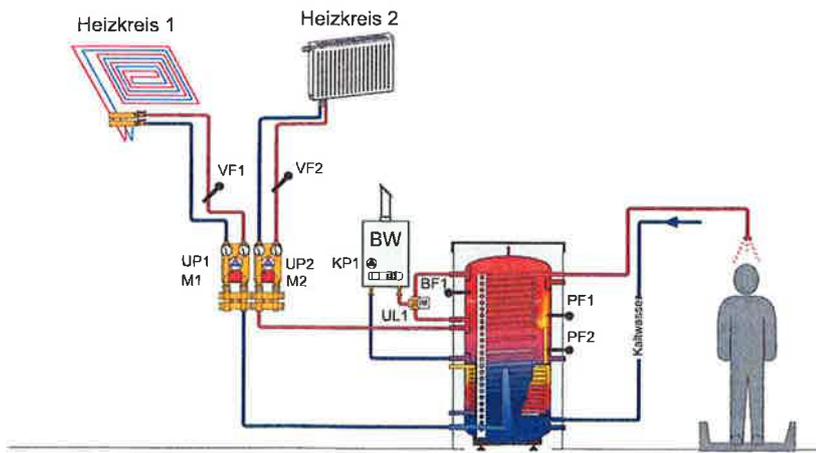


Bezeichnungen

AF	Aussenfühler
UP1	Heizkreispumpe 1
M1	Motormischer 1
VF1	Vorlauffühler 1
VF2	Vorlauffühler 2
UP2	Heizkreispumpe 2
M2	Motormischer 2
KP1	Kesselpumpe 1
BW	Brennwertkessel
UL1	Umlenventil Brauchwasser
BF1	Brauchwasserfühler
PF1	Puffer-Einschaltfühler
PF2	Puffer-Ausschaltfühler
PF3	???
KP3	Kesselpumpe 3
	Festbrennstoffkessel
KF2	Kesselfühler 2

SANUSOL-Anlage mit Bruns-Gasbrennwertkessel und Opentherm Interface ZIF 250. Die Anlage besteht aus einem SE 6011 OGZ und einer Masterbedienung. **Das Brauchwasser-Umlenventil (UL1) sowie der Brauchwasserfühler (BF1) wird am Regler angeschlossen.** Die Kesselkreispumpe (KP1) sitzt im Brennwertkessel und ist am Feuerungsautomat angeschlossen.

8

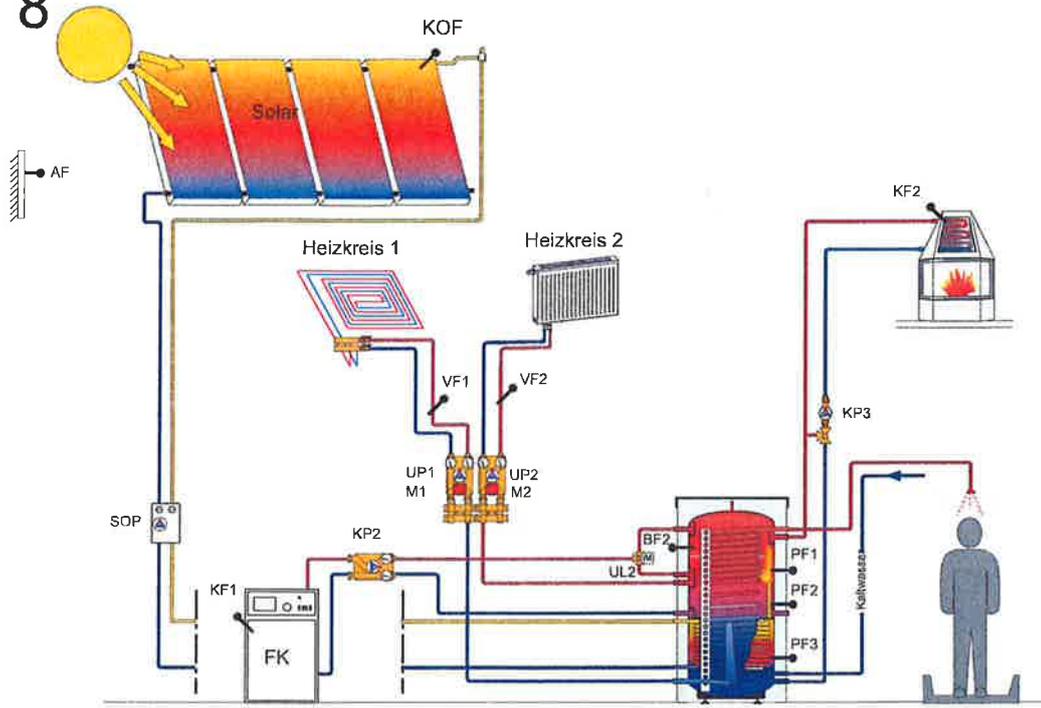


Bezeichnungen

AF	Aussenfühler
SOP	Solarpumpe
KF1	Kesselfühler
FK	Fremdkessel
KP2	Kesselkreispumpe
UP1	Heizkreispumpe 1
M1	Motormischer 1
VF1	Vorlauffühler 1
VF2	Vorlauffühler 2
UP2	Heizkreispumpe 2
M2	Motormischer 2
KOF	Kollektorfühler
KP1	Kesselpumpe 1
UL2	Umlenventil Brauchwasser
BF2	Brauchwasserfühler
PF1	Puffer-Einschaltfühler
PF2	Puffer-Ausschaltfühler
PF3	Puffer-Solarfühler
KP3	Kesselpumpe 3
FK2	Festbrennstoffkessel
KF2	Kesselfühler 2

Die zur Zeit Maximalversion vom "SANUSOL mit Fremdkessel". Anlage mit Öl-/ oder Gaskessel "Einstufig", STB und Kesselregler im bauseitigen Kessel. Die Anlage besteht aus einem SE 6011 OGZ und einer Masterbedienung. Das Brauchwasser-Umlenventil (UL2) sowie der Brauchwasserfühler (BF2) muss auf dem SE 6011 angeschlossen werden. Die Ansteuerung des Fremdkessel (FK) ist mit Kesselschutz erforderlich.

9

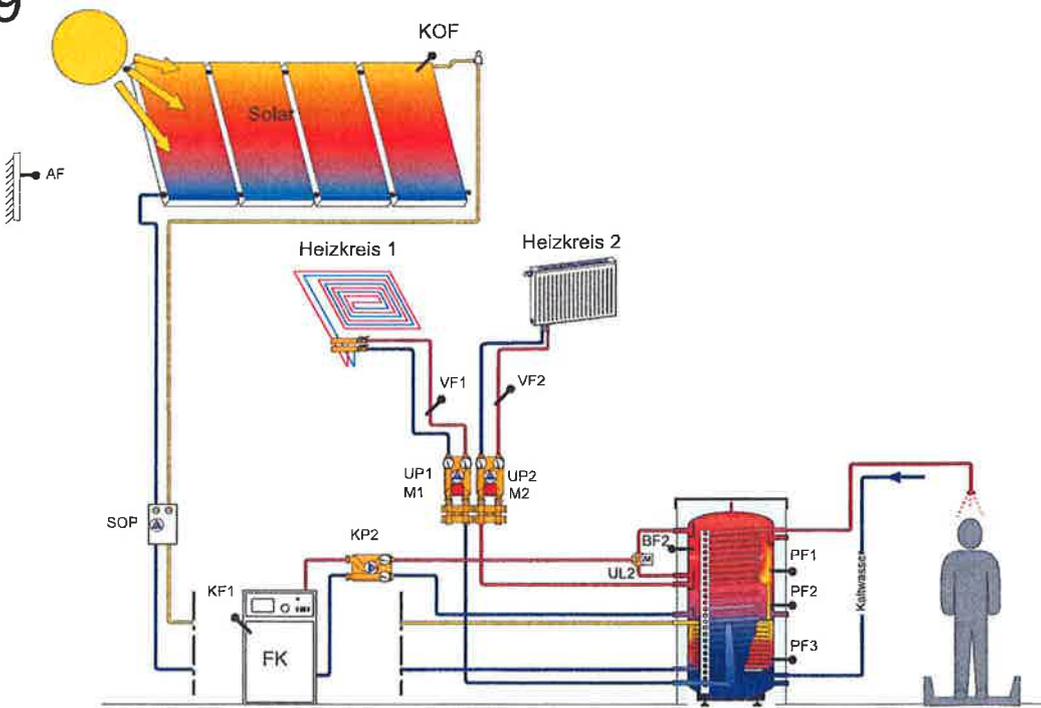


Bezeichnungen

AF	Aussenfühler
SOP	Solarpumpe
KF1	Kesselfühler
FK	Fremdkessel
KP2	Kesselkreispumpe
UP1	Heizkreispumpe 1
M1	Motormischer 1
VF1	Vorlauffühler 1
VF2	Vorlauffühler 2
UP2	Heizkreispumpe 2
M2	Motormischer 2
KOF	Kollektorfühler
KP1	Kesselpumpe 1
UL2	Umlenventil Brauchwasser
BF2	Brauchwasserfühler
PF1	Puffer-Einschaltfühler
PF2	Puffer-Ausschaltfühler
PF3	Puffer-Solarfühler

"SANUSOL mit Fremdkessel". Anlage mit Öl-/ oder Gaskessel "Einstufig", STB und Kesselregler im bauseitigen Kessel. Die Anlage besteht aus einem SE 6011 OGZ und einer Masterbedienung. Das Brauchwasser-Umlenventil (UL2) sowie der Brauchwasserfühler (BF2) muss auf dem SE 6011 OGZ angeschlossen werden. Die Ansteuerung des Fremdkessel (FK) ist mit Kesselschutz erforderlich.


10

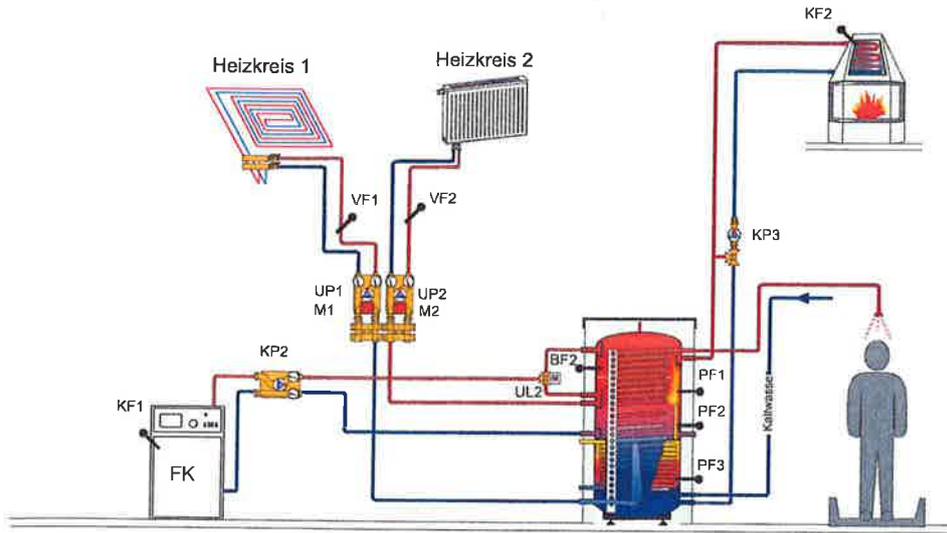

Bezeichnungen

- AF Aussenfühler
- KF1 Kesselfühler
- FK Fremdkessel
- KP2 Kesselkreispumpe
- UP1 Heizkreispumpe 1
- M1 Motormischer 1
- VF1 Vorlauffühler 1
- VF2 Vorlauffühler 2
- UP2 Heizkreispumpe 2
- M2 Motormischer 2
- KP1 Kesselpumpe 1
- UL2 Umlenventil Brauchwasser
- BF2 Brauchwasserfühler
- PF1 Puffer-Einschaltfühler
- PF2 Puffer-Ausschaltfühler
- PF3 ???
- KP3 Kesselpumpe 3
- KF2 Festbrennstoffkessel
- Kesselfühler 2


11

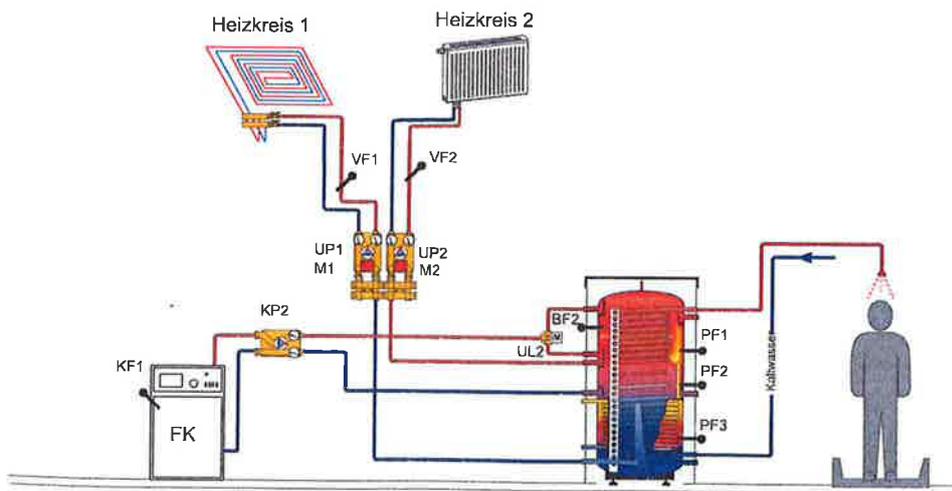

Bezeichnungen

- AF Aussenfühler
- KF1 Kesselfühler
- FK Fremdkessel
- KP2 Kesselkreispumpe
- UP1 Heizkreispumpe 1
- M1 Motormischer 1
- VF1 Vorlauffühler 1
- VF2 Vorlauffühler 2
- UP2 Heizkreispumpe 2
- M2 Motormischer 2
- KP1 Kesselpumpe 1
- UL2 Umlenventil Brauchwasser
- BF2 Brauchwasserfühler
- PF1 Puffer-Einschaltfühler
- PF2 Puffer-Ausschaltfühler
- PF3 ???


12

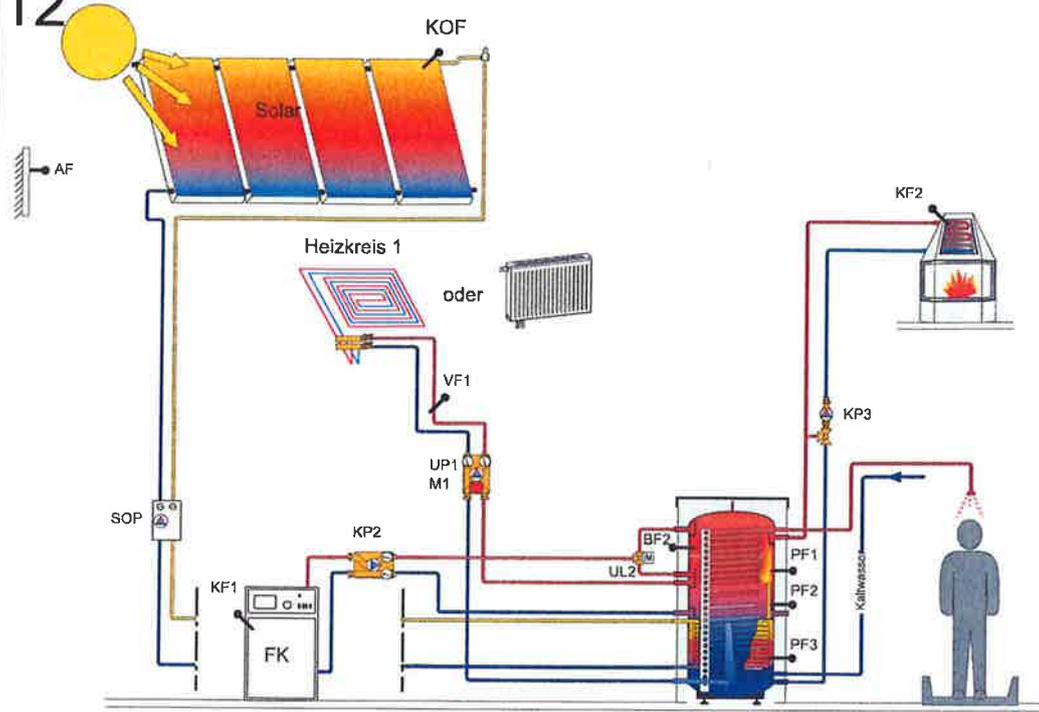

Bezeichnungen

- AF Aussenfühler
- SOP Solarpumpe
- KF1 Kesselfühler
- FK Fremdkessel
- KP2 Kesselkreispumpe
- UP1 Heizkreispumpe 1
- M1 Motormischer 1
- VF1 Vorlauffühler 1
- KOF Kollektorfühler
- KP1 Kesselpumpe 1
- UL2 Umlenventil Brauchwasser
- BF2 Brauchwasserfühler
- PF1 Puffer-Einschaltfühler
- PF2 Puffer-Ausschaltfühler
- PF3 Puffer-Solarfühler
- KP3 Kesselpumpe 3
- KF2 Festbrennstoffkessel
- Kesselfühler 2


13

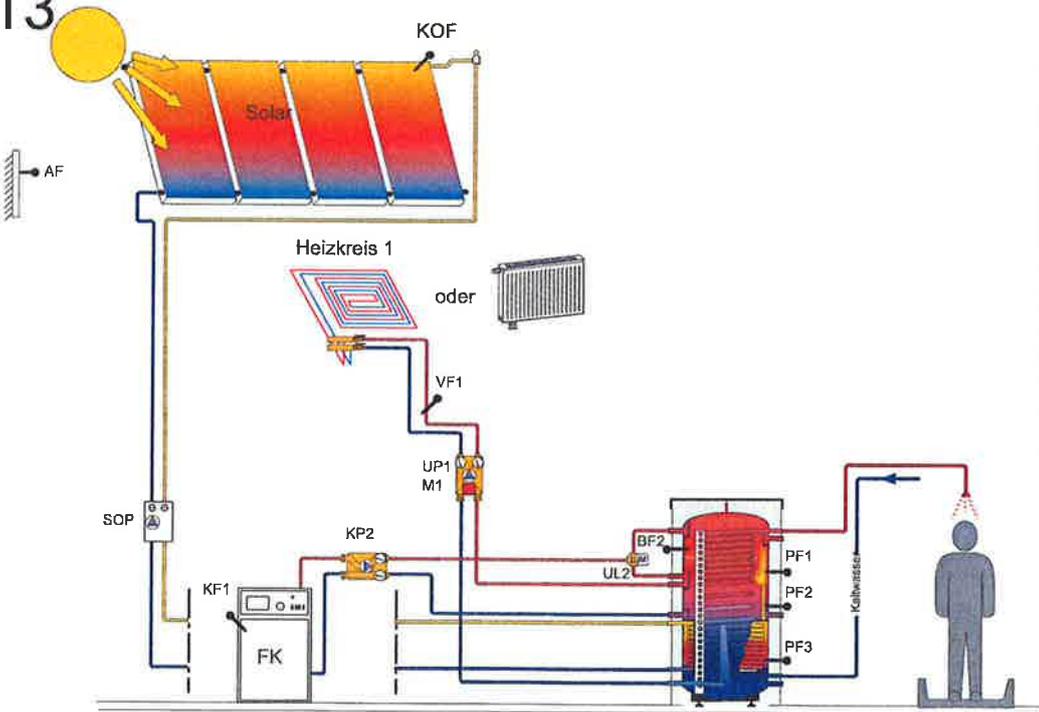

Bezeichnungen

- AF Aussenfühler
- SOP Solarpumpe
- KF1 Kesselfühler
- FK Fremdkessel
- KP2 Kesselkreispumpe
- UP1 Heizkreispumpe 1
- M1 Motormischer 1
- VF1 Vorlauffühler 1
- KOF Kollektorfühler
- KP1 Kesselpumpe 1
- UL2 Umlenventil Brauchwasser
- BF2 Brauchwasserfühler
- PF1 Puffer-Einschaltfühler
- PF2 Puffer-Ausschaltfühler
- PF3 Puffer-Solarfühler


14

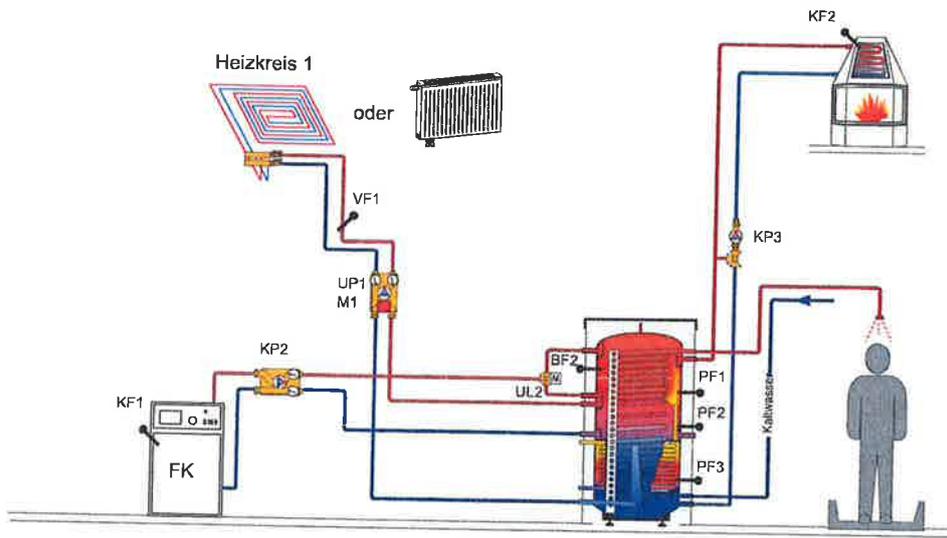

Bezeichnungen

- AF Aussenfühler
- KF1 Kesselfühler
- FK Fremdkessel
- KP2 Kesselkreispumpe
- UP1 Heizkreispumpe 1
- M1 Motormischer 1
- VF1 Vorlauffühler 1
- KP1 Kesselpumpe 1
- UL2 Umlenksventil Brauchwasser
- BF2 Brauchwasserfühler
- PF1 Puffer-Einschaltfühler
- PF2 Puffer-Ausschaltfühler
- PF3 ????
- KP3 Kesselpumpe 3
- KF2 Kesselfühler 2


15

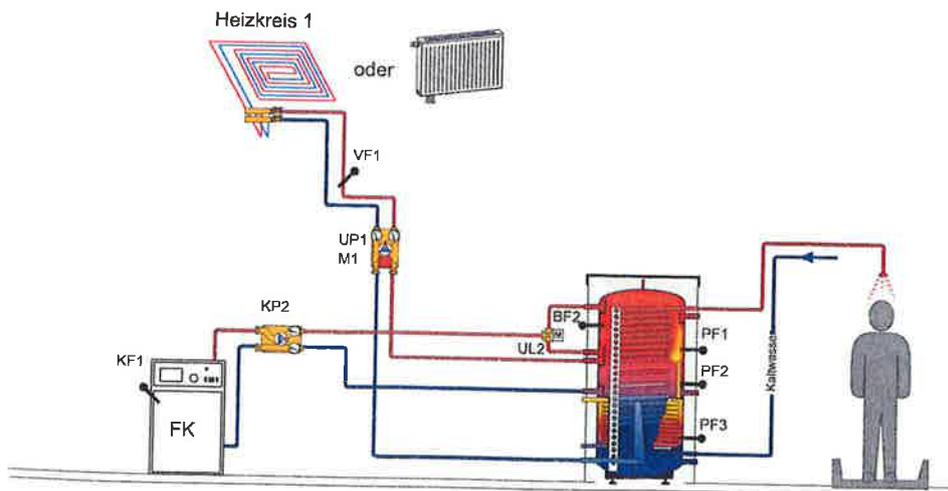

Bezeichnungen

- AF Aussenfühler
- KF1 Kesselfühler
- FK Fremdkessel
- KP2 Kesselkreispumpe
- UP1 Heizkreispumpe 1
- M1 Motormischer 1
- VF1 Vorlauffühler 1
- KP1 Kesselpumpe 1
- UL2 Umlenksventil Brauchwasser
- BF2 Brauchwasserfühler
- PF1 Puffer-Einschaltfühler
- PF2 Puffer-Ausschaltfühler
- PF3 ????


16

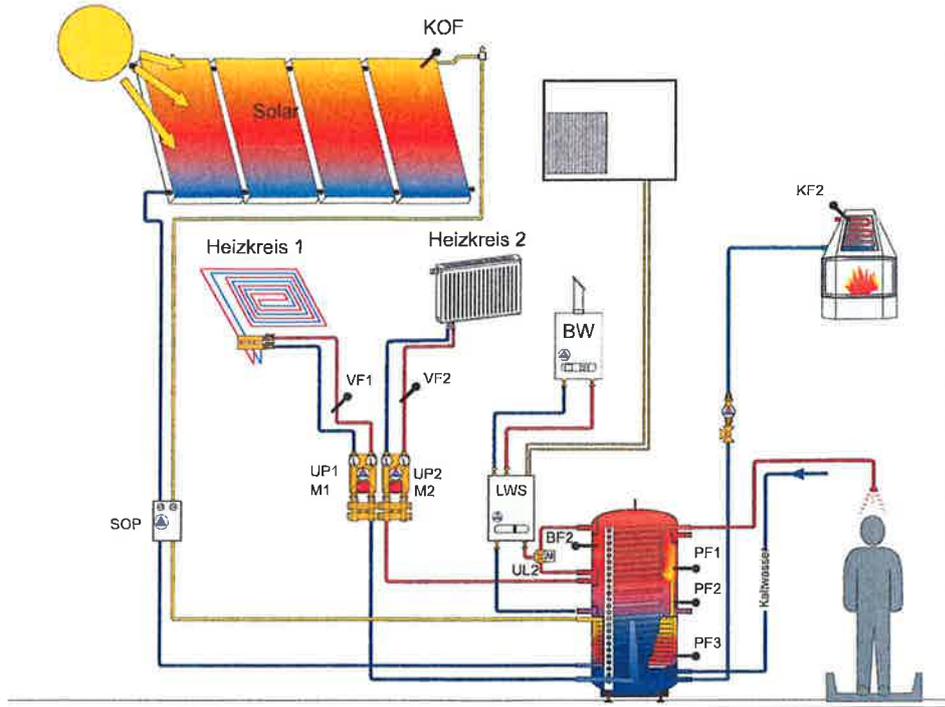

Bezeichnungen

- AF Aussenfühler
- SOP Solarpumpe
- KF1 Kesselfühler
- FK Fremdkessel
- KP2 Kesselkreispumpe
- UP1 Heizkreispumpe 1
- M1 Motormischer 1
- VF1 Vorlauffühler 1
- VF2 Vorlauffühler 2
- UP2 Heizkreispumpe 2
- M2 Motormischer 2
- KOF Kollektorfühler
- KP1 Kesselpumpe 1
- UL2 Umlenksventil Brauchwasser
- BW Brauchwasser
- BF2 Brauchwasserfühler
- PF1 Puffer-Einschaltfühler
- PF2 Puffer-Ausschaltfühler
- PF3 Puffer-Solarfühler
- KP3 Kesselpumpe 3
- FK2 Festbrennstoffkessel
- KF2 Kesselfühler 2


17

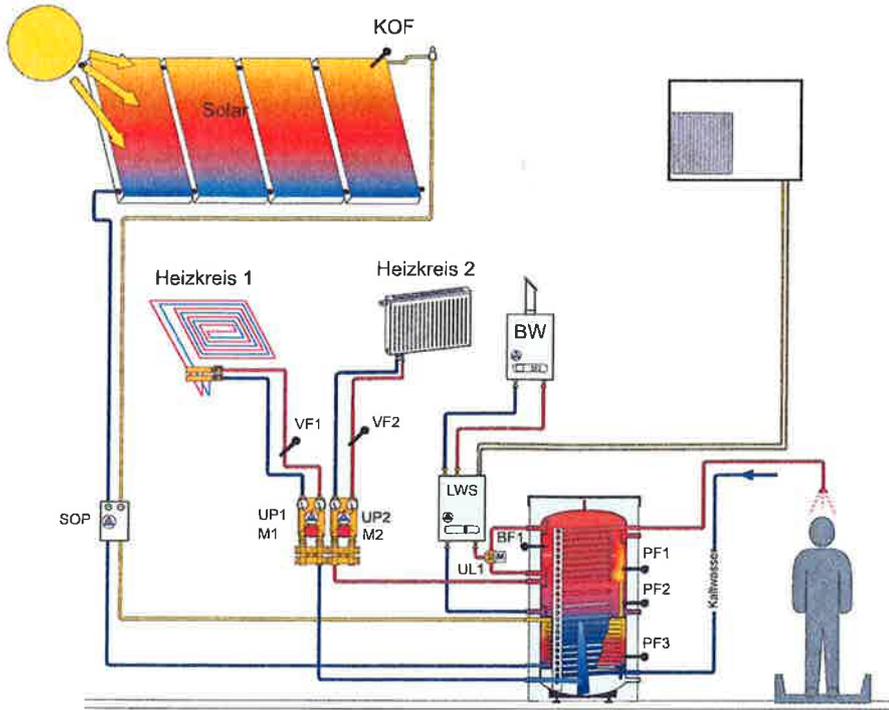

Bezeichnungen

- AF Aussenfühler
- SOP Solarpumpe
- UP1 Heizkreispumpe 1
- M1 Motormischer 1
- VF1 Vorlauffühler 1
- VF2 Vorlauffühler 2
- UP2 Heizkreispumpe 2
- M2 Motormischer 2
- KOF Kollektorfühler
- KP1 Kesselpumpe 1
- BW Brennwertkessel
- UL1 Umlenventil Brauchwasser
- BF1 Brauchwasserfühler
- PF1 Puffer-Einschaltfühler
- PF2 Puffer-Ausschaltfühler
- PF3 Puffer-Solarfühler


18

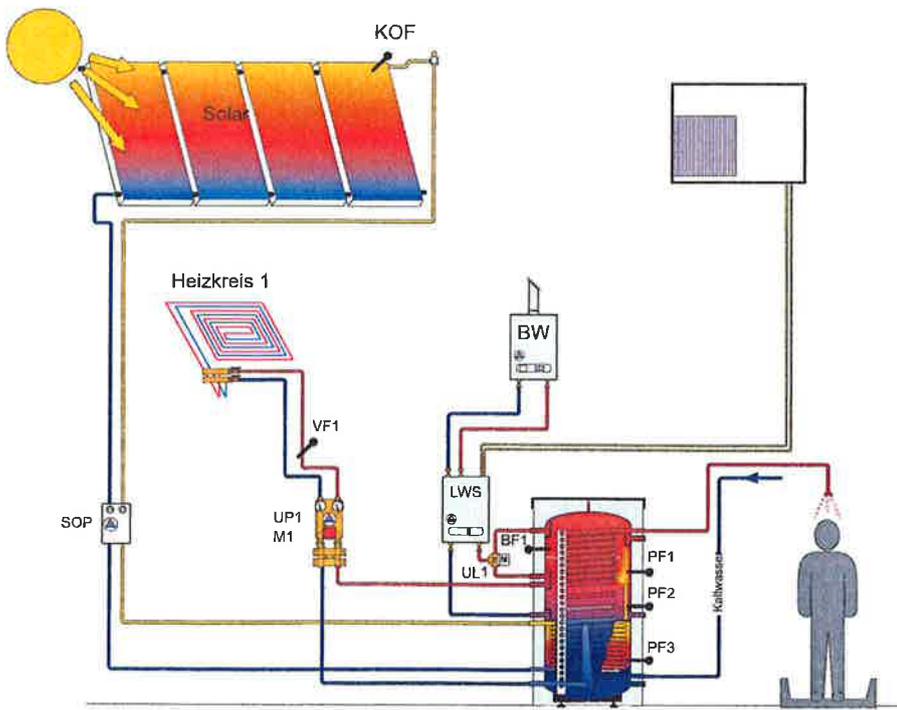

Bezeichnungen

- AF Aussenfühler
- SOP Solarpumpe
- UP1 Heizkreispumpe 1
- M1 Motormischer 1
- VF1 Vorlauffühler 1
- KOF Kollektorfühler
- KP1 Kesselpumpe 1
- BW Brennwertkessel
- UL1 Umlenventil Brauchwasser
- BF1 Brauchwasserfühler
- PF1 Puffer-Einschaltfühler
- PF2 Puffer-Ausschaltfühler
- PF3 Puffer-Solarfühler

19

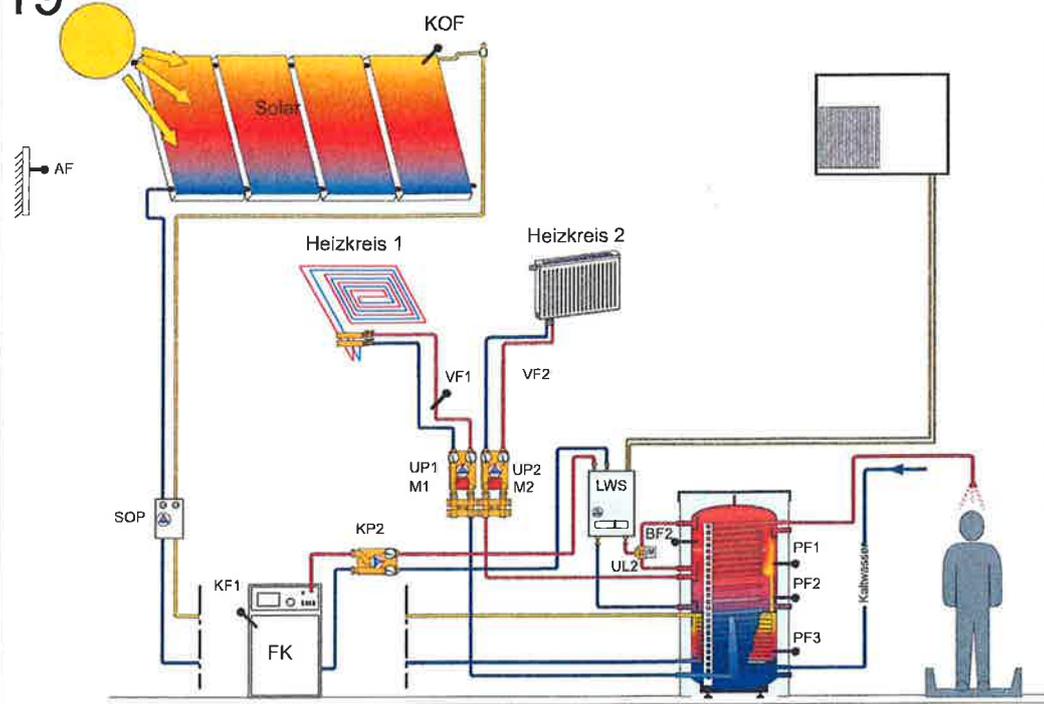


Bezeichnungen

- AF Aussenfühler
- SOP Solarpumpe
- KF1 Kesselfühler
- FK Fremdkessel
- KP2 Kesselkreispumpe
- UP1 Heizkreispumpe 1
- M1 Motormischer 1
- VF1 Vorlauffühler 1
- VF2 Vorlauffühler 2
- UP2 Heizkreispumpe 2
- M2 Motormischer 2
- KOF Kollektorfühler
- KP1 Kesselpumpe 1
- UL2 Umlenventil Brauchwasser
- BF2 Brauchwasserfühler
- PF1 Puffer-Einschaltfühler
- PF2 Puffer-Ausschaltfühler
- PF3 Puffer-Solarfühler

"SANUSOL mit Fremdkessel". Luft- Wasserwärmepumpe LWS mit Öl-/ oder Gaskessel "Einstufig".

Die Anlage besteht aus einem SE 6011 OGZ und einer Masterbedienung. Das Brauchwasser-Umlenventil (UL2) sowie der Brauchwasserfühler (BF2) muss auf dem SE 6011 OGZ angeschlossen werden. Die Ansteuerung des Fremdkessel (FK) ist mit Kesselschutz erforderlich.

20

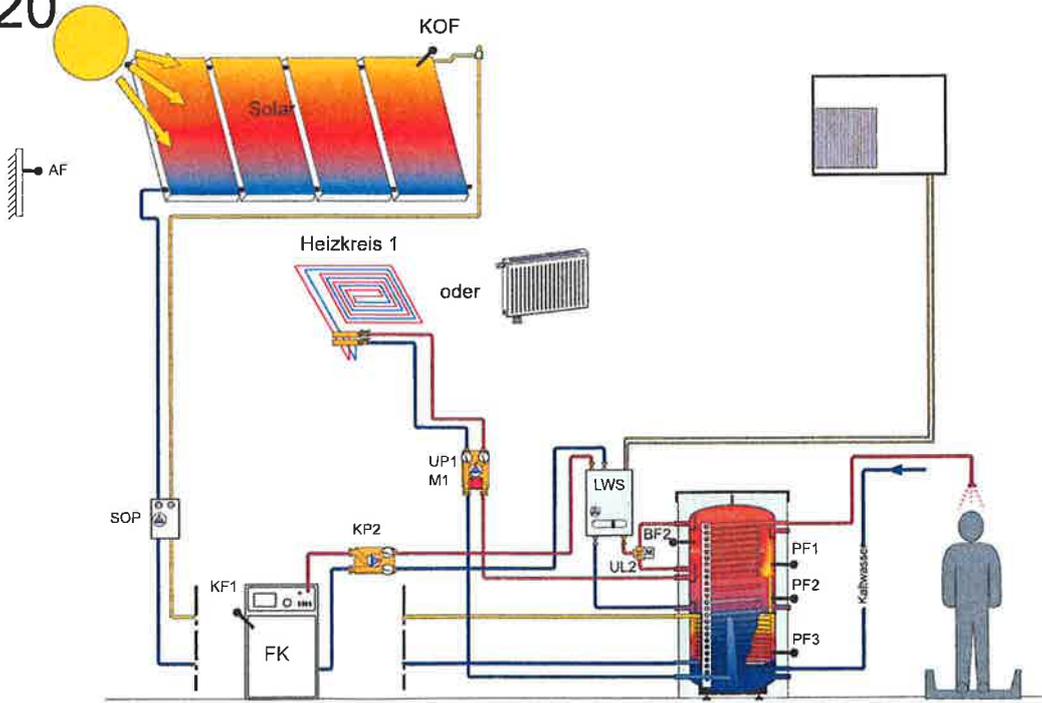

Bezeichnungen

- AF Aussenfühler
- SOP Solarpumpe
- KF1 Kesselfühler
- FK Fremdkessel
- KP2 Kesselkreispumpe
- UP1 Heizkreispumpe 1
- M1 Motormischer 1
- VF1 Vorlauffühler 1
- KOF Kollektorfühler
- KP1 Kesselpumpe 1
- UL2 Umlenventil Brauchwasser
- BF2 Brauchwasserfühler
- PF1 Puffer-Einschaltfühler
- PF2 Puffer-Ausschaltfühler
- PF3 Puffer-Solarfühler

"SANUSOL mit Fremdkessel". Luft- Wasserwärmepumpe LWS mit Öl-/ oder Gaskessel "Einstufig".

Die Anlage besteht aus einem SE 6011 OGZ und einer Masterbedienung. Das Brauchwasser-Umlenventil (UL2) sowie der Brauchwasserfühler (BF2) muss auf dem SE 6011 OGZ angeschlossen werden. Die Ansteuerung des Fremdkessel (FK) ist mit Kesselschutz erforderlich.